


Anlage 1 der Stellungnahme vom 23.11.2015

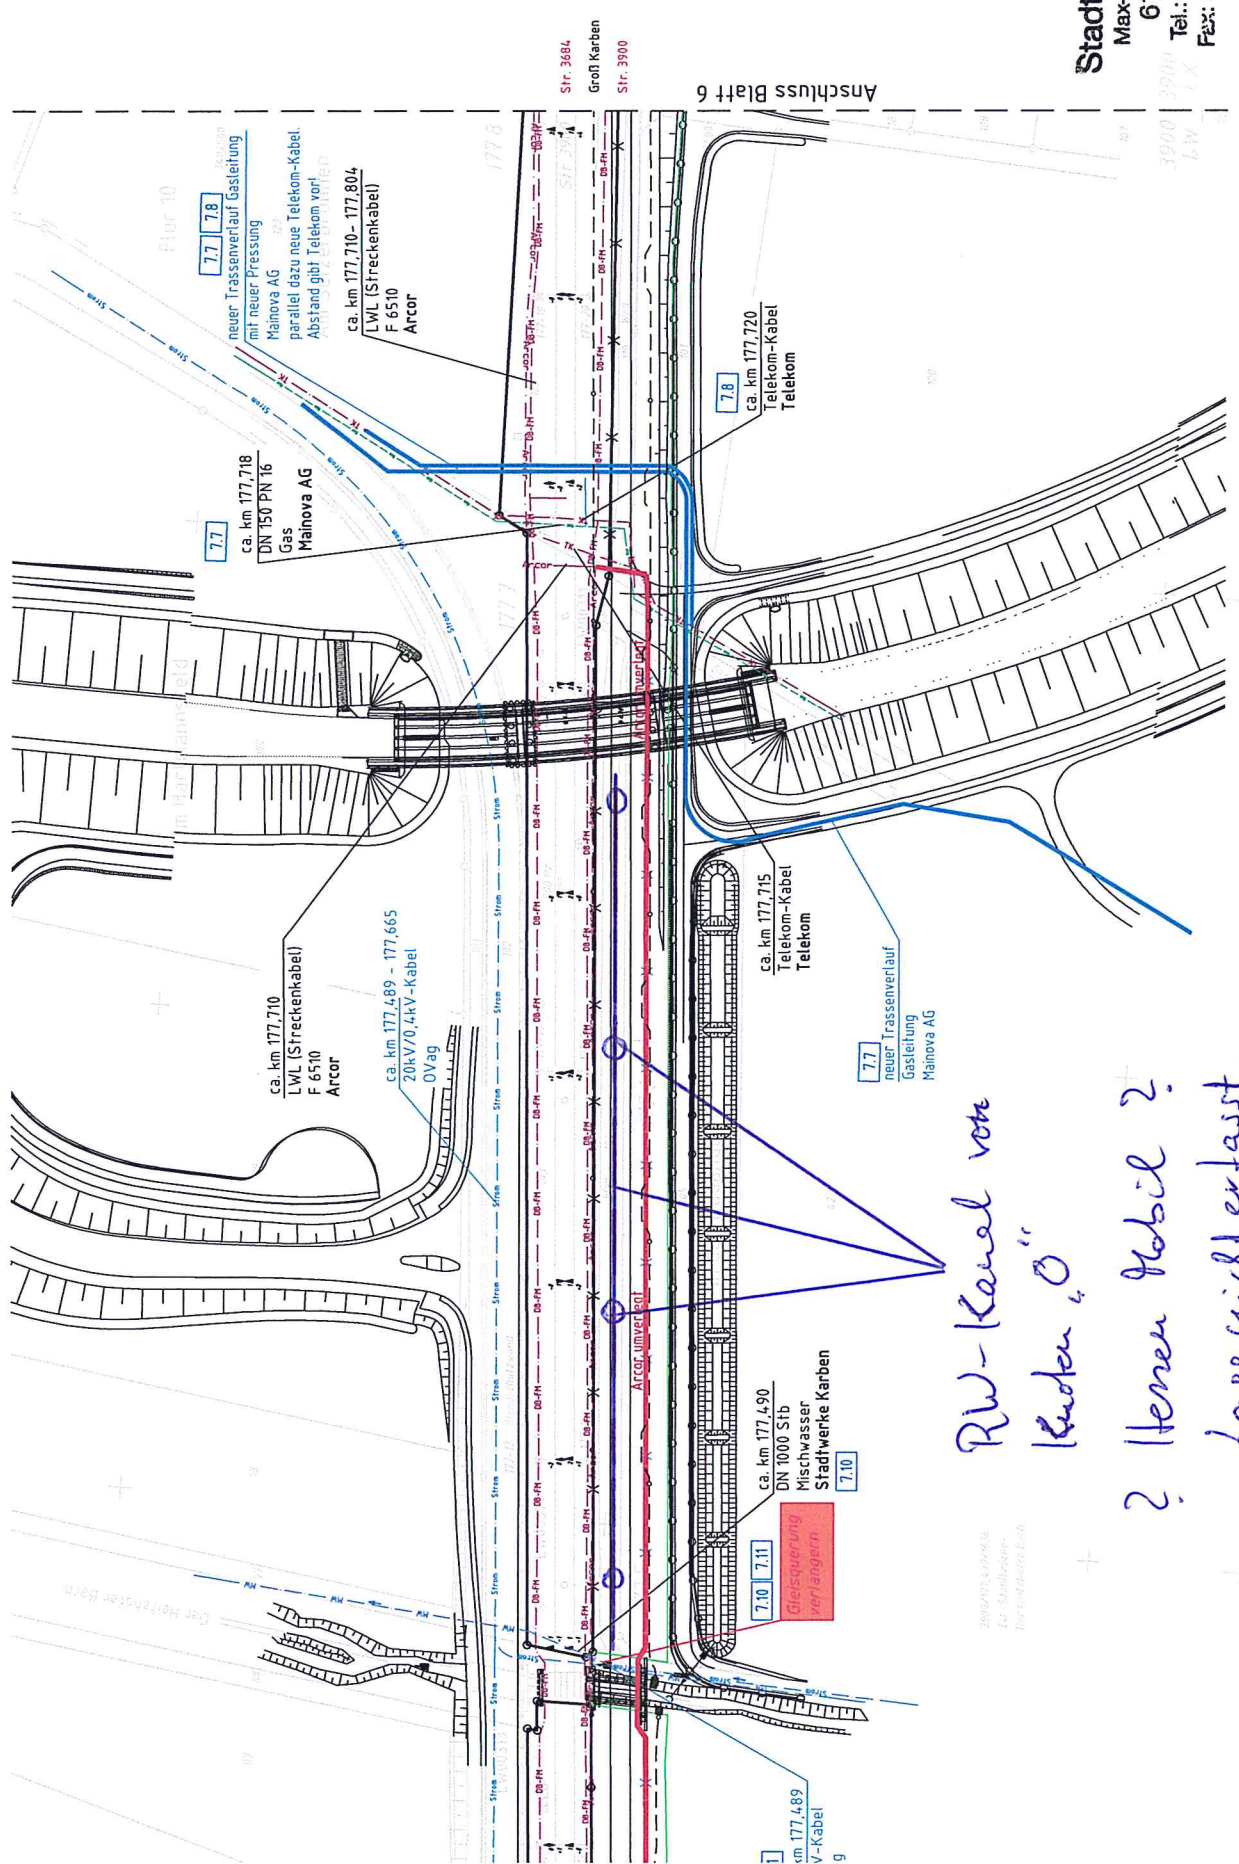


RW-Kanal vom
Knoten "O"

? Hensen Mobil ?
Lage wird erfasst.

Kataster
und sind

Legend




Kabellage,
Zur Maßen

Stadtwerke Karben
Max-Planck-Straße 21
61184 Karben
Tel.: 06039/4886-60
Fax: 06039/4886-830

at

Anlage 2 der Stellungnahme vom 23.11.2015

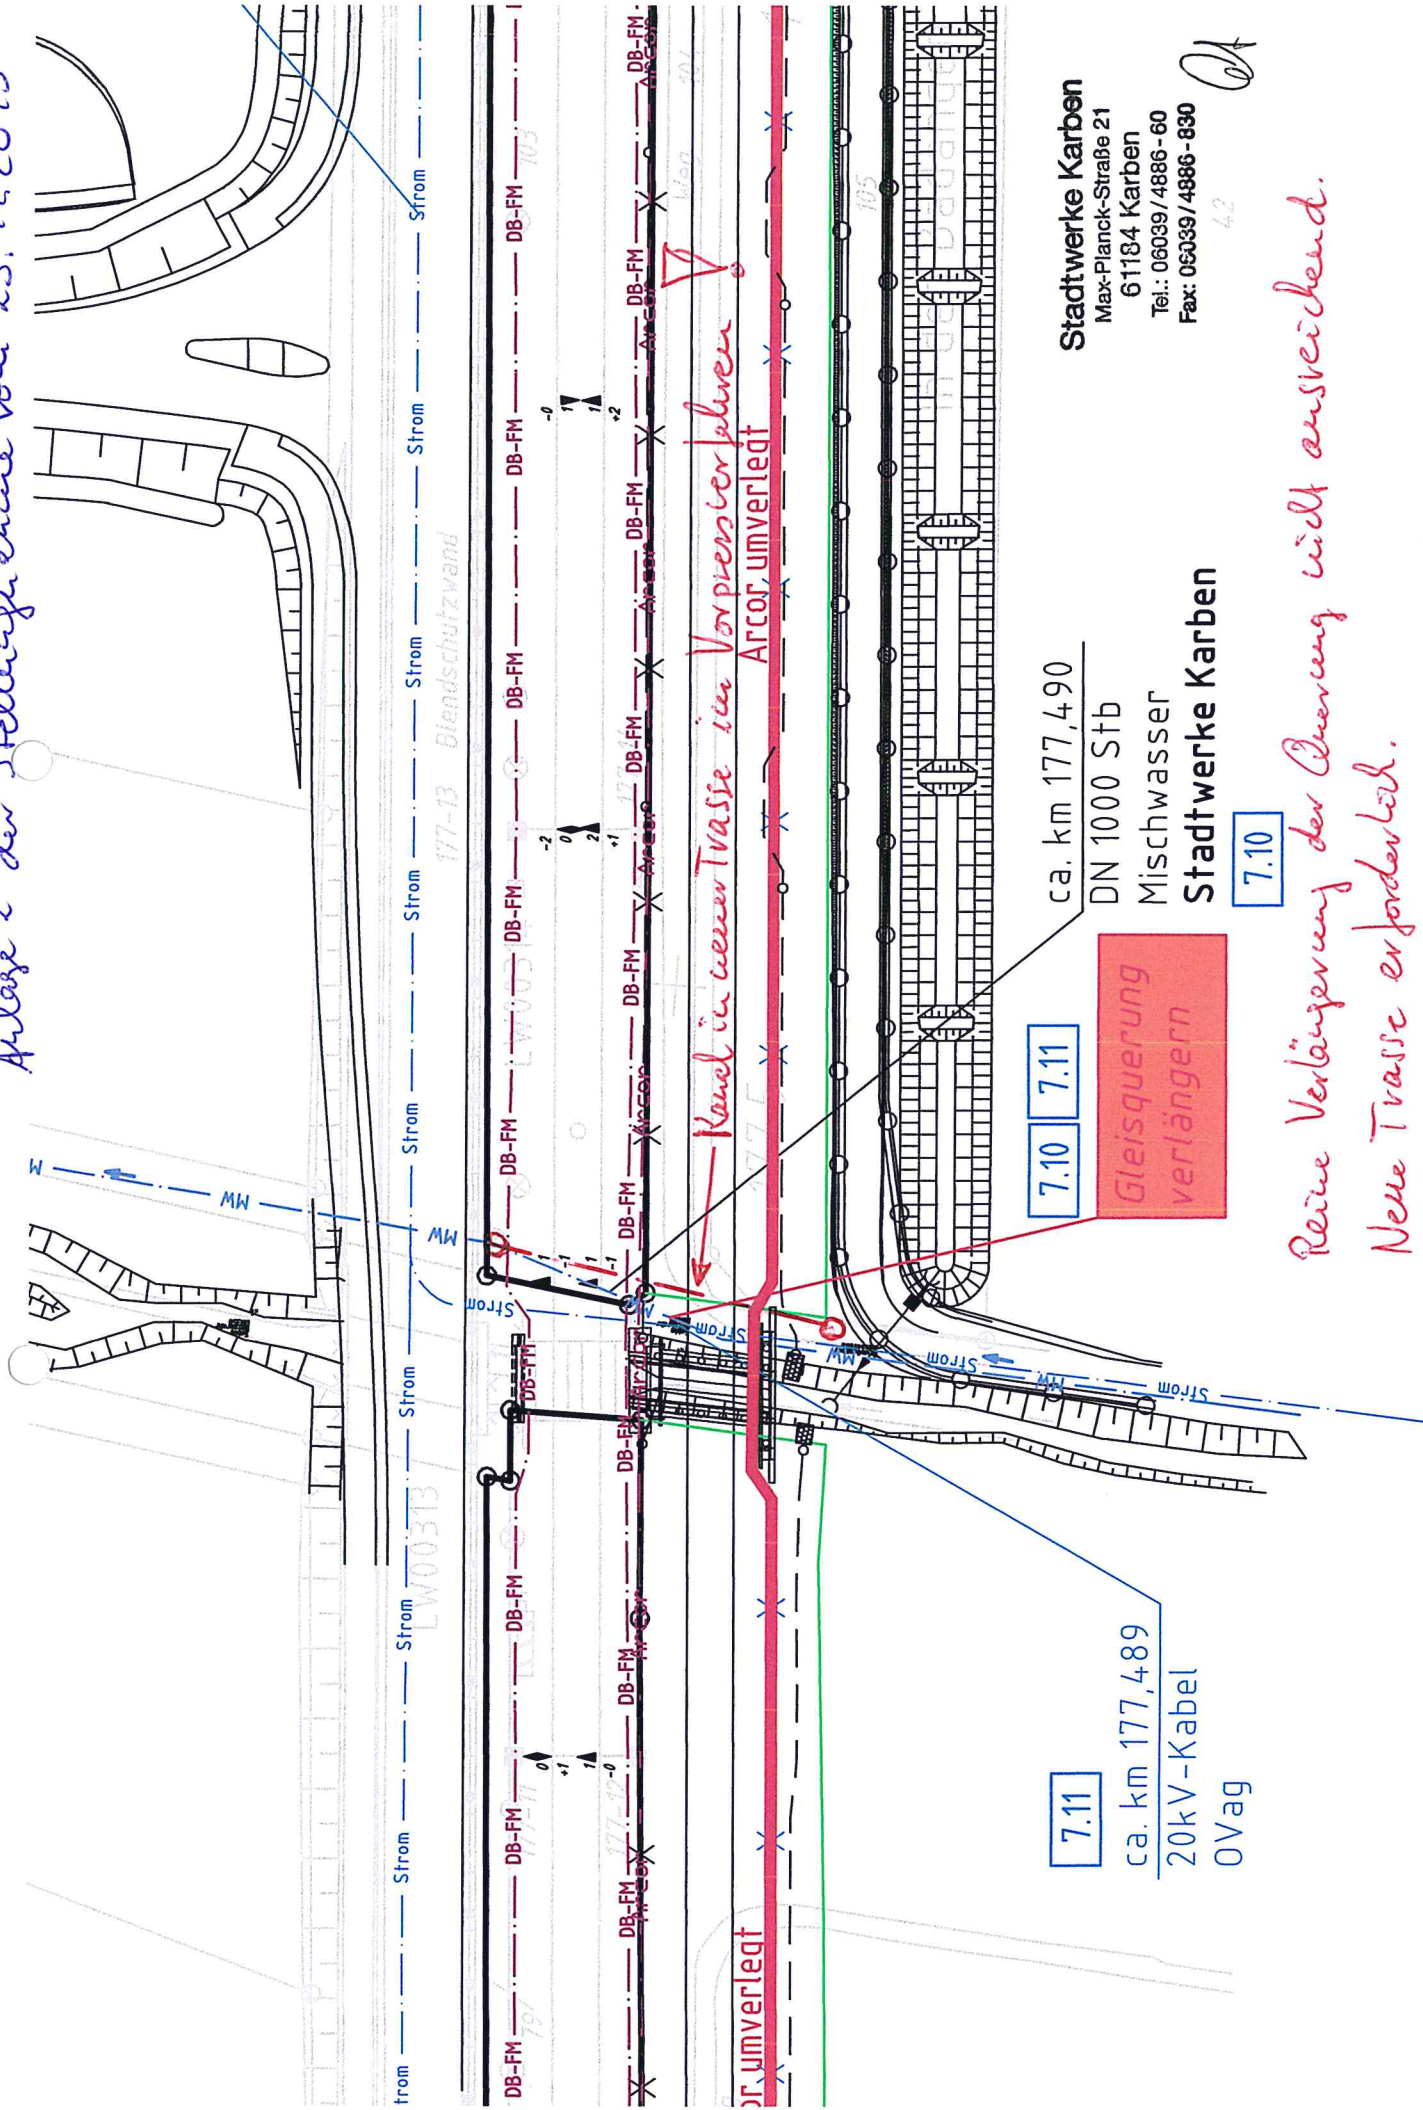

Stadtwerke Karben

Max-Planck-Straße 21

61184 Karben

Tel.: 06039/4886-60

Fax: 06039/4886-830

ca. km 177,490

DN 1000 Stb

Mischwasser

Stadtwerke Karben

7.10

7.10	7.11
------	------

Gleisquerung verlängern

7.11

ca. km 177,489

20kV-Kabel

OVag

Reine Verlängerung der Dauerung nicht ausreichend.
Neue Trasse erforderlich.

Plotstiltabelle:
acad.ctb
Layout1

[illegible]

Diese Taste für
eine neu zu verlegende
Wasserleitung ist
nicht mehr erforderlich.

